


Tervezett lámpatest:

T.Schreder TECEO

32led/7200lm/51W/NW/5102/010272

823

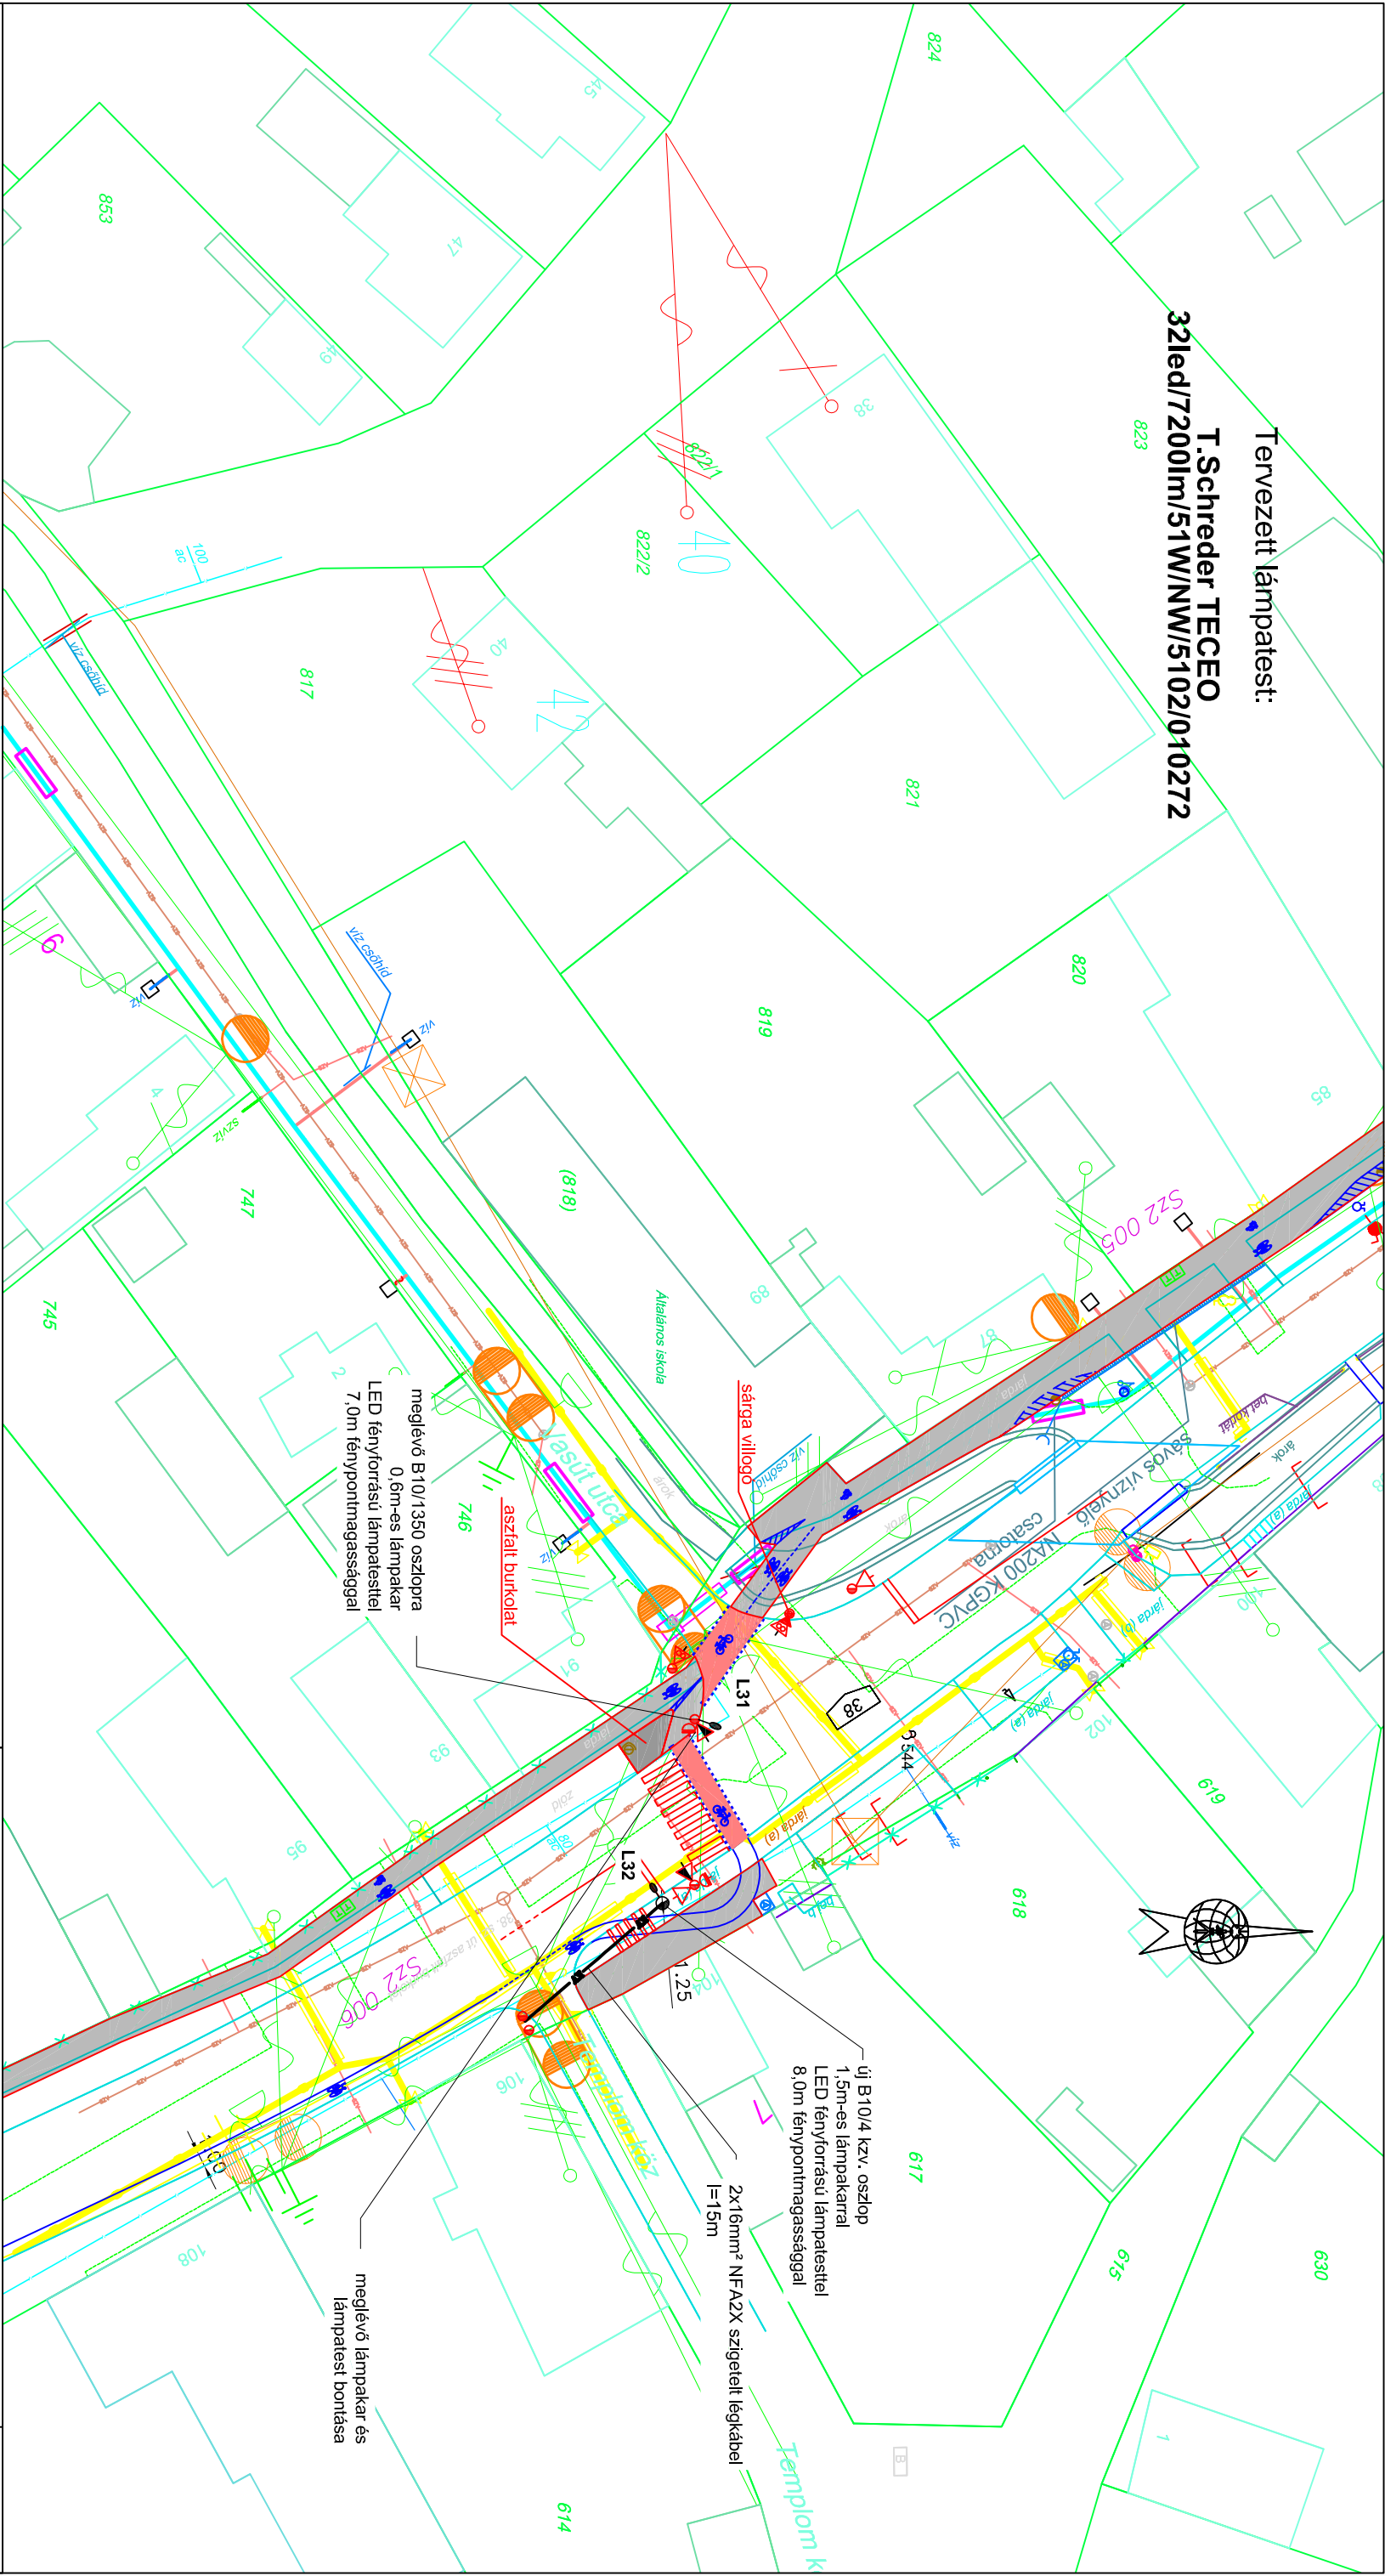

Jelmagyarázat

tervezett villamos nyomvonal  
(levegőben, földben)

tervezett kandeláber

tervezett lámpatest

tervezett földelés

meglévő elosztóhálózati oszlop

KOZARÓCZY MÉRNÖKIRODA KFT.  
Cégjegyzékszám: B-A-Z 05-09-009126  
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.  
Tel/fax: (46) 402-452  
E-mail: iroda@kozaroczy.hu

V-3  
M=1:500  
A3

Üzemi feszültség:  
400/230V 50Hz  
Érintésvédelem:  
TN-S(nullázás)

tervező munkatárs: Kozaróczy Tamás	időpont: 2017.09.11.	hitelesítő nyilatkozata: Tarcfal, településen belüli forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények terve Vasút utca gyalogosátkelőhely villamos kiviteli tervéhez
tervező: Pásztor Zoltán Érvény: 05-01-728 Víz, Berendező, Gyermek, Kozaróczy Kornél	tervezési szám: 1230	
egyszerűsítő: KT	tervezési szám: KT	nyilatkozat: villamos nyomvonalrajz