


Áramkör jele	01	02	03
Megnevezés	Betáplálás az ÉMÁSZ hálózatról	Túlfeszültség védelem B fokozata	Épület elosztó leágazása
Beépített teljesítmény	17 000		17 000
Kábel típus	ÉMÁSZ		Mkh Cu
Kábel méret: mm2	ÉMÁSZ		5x10

ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-S
NÉVLEGES FESZÜLTSG:	400/230V
ELOSZTÓSEKRENY :	IP55
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:	4,5 kA

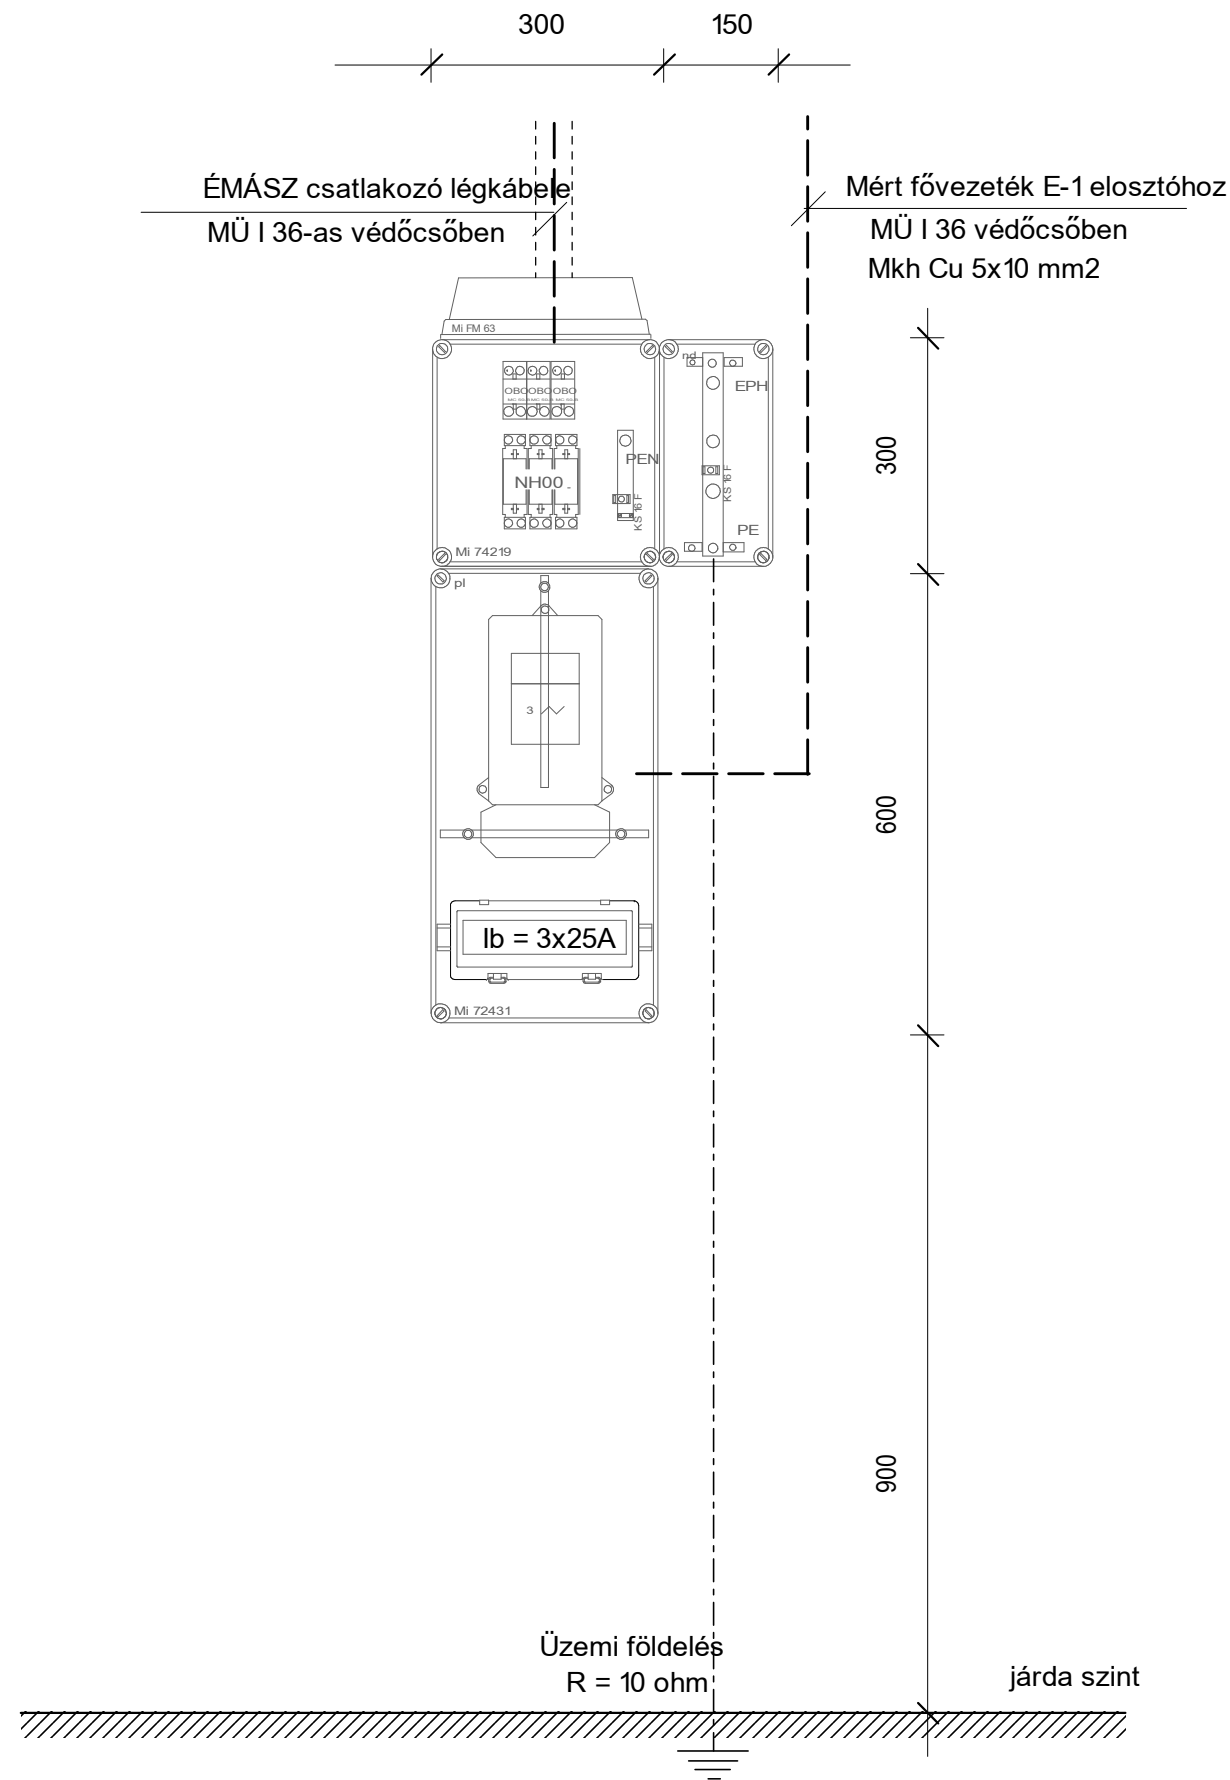

Elektromos tervező: <b>FÉNYESVÖLGY KFT.</b> 3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyesselvolgy@gmail.com	Építész: Tárcal Község Önkormányzata 3915 Tarcál, Fő út 61.	Dátum	2018 március	Rajz Szám	V-7
		Kód:		Lépték	
Műnich Gábor villamosmérnök V-T-05-0239 EN-T-05-0239, Vn-05-0239 ( VN-75/2012/01 ) G-B-6, EN-SZ szakértő	Generál tervező: AXIS Építésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a. Salamin Miklós MÉK: ÉI 01-3558	Munka neve: Öregek Napköziotthona Hrsz: 1212/4 3915 Tarcál, Fő út 51. kiviteli terv			
		Rajz címe: FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE			